



G CONSELLERIA
O TRANSICIÓ ENERGÈTICA
I I SECTORS PRODUCTIUS
B DIRECCIÓ GENERAL
/ ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Exp.: LAT-14/19
Document: informe
Emissor: LAT/XLL
Sol·licitant: SCA/PE

INFORME DE QUALITAT DE L'AIRE DE LES ILLES BALEARS 2018

Actualment el Govern de les Illes Balears disposa d'un total de set estacions de vigilància i control de la qualitat de l'aire ambient. Tres d'elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, una segona al Parc de Bellver i la tercera als jardins de La Misericòrdia. La quarta es troba ubicada, també a Mallorca, al municipi d'Escorca, a la Serra de Tramuntana. La cinquena a Ciutadella de Menorca, i la sisena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l'illa d'Eivissa. Per últim es disposa d'una estació mòbil, cosa que permet utilitzar-la en qualsevol indret de les Illes Balears.

A més de les estacions pròpies, la Conselleria rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, les activitats de les quals fan necessari el control de la qualitat de l'aire al seu voltant.

Addicionalment també es reben les dades de l'estació del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient situada a Maó, associada a la xarxa EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) amb la finalitat de mesurar els nivells de contaminació de fons regional.

Resumint, la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l'aire de les Illes Balears disposa de:

- les set estacions pròpies de la Conselleria.
- les onze estacions fixes situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca, Menorca i Eivissa i dues estacions mòbils propietat d'Endesa.
- l'estació fixa situada a L'Hospital Joan March i una estació mòbil de Tirme.
- l'estació EMEP de Maó.
- l'estació de la fàbrica de ciment de Lloseta (no utilitzada per a l'avaluació de la qualitat de l'aire).
- l'estació d'AENA a l'aeroport de Palma (no utilitzada per a l'avaluació de la qualitat de l'aire).

La Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta, estableix els principis i obligacions sobre aquesta qüestió substituint a l'anterior normativa vigent (Directives 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE i 2002/3/CE) dins l'àmbit europeu. D'altra banda tenim la Directiva 2004/107/CE relativa a l'arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics a l'aire ambient. Aquestes directives s'han transposat a la legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Segons la normativa esmentada abans, s'han realitzat una sèrie d'actuacions en matèria de qualitat de l'aire d'acord amb els següents criteris:

- seguiment dels diferents objectius de qualitat per a cadascun dels contaminants descrits en la legislació.
- zonificació del territori de les Illes Balears, tenint en compte la presència d'aglomeracions urbanes, de focus emissors importants, valors històrics d'immissió, etc., en la qual s'efectuarà el seguiment dels objectius de qualitat descrits en el punt anterior.

Pel que fa referència al seguiment dels objectius, la legislació actual fixa una sèrie de paràmetres (lindars, valors objectius, valors crítics), per diferents períodes (anuals, diaris, horaris), tant per a la protecció de la salut

com per a la protecció de la vegetació o dels ecosistemes. En el present informe, encara que s'avaluen tots els paràmetres legislativament establerts, i amb la finalitat d'avaluar de forma unívoca la qualitat de l'aire per a cadascú d'aquests paràmetres, s'han pres els següents criteris de prioritat:

- qualsevol paràmetre fixat per a la protecció de la salut abans que els paràmetres per avaluar la protecció de la vegetació i/o els ecosistemes.
- paràmetres de major període d'avaluació abans que els paràmetres d'inferior període d'avaluació; és a dir, valors anuals abans que valors diaris i aquests abans que valors horaris.

L'avaluació d'aquests objectius es realitza comparant el nivell d'immissió assolit per a cada paràmetre estudiat amb el llindar establert legislativament segons la taula adjunta:

Valor assolit (VA) en funció del valor de referència legislatiu (VRL)	Qualitat de l'aire
$VA \leq (1/3)VRL$	Excel·lent
$(1/3)VRL < VA \leq (2/3)VRL$	Bona
$(2/3)VRL < VA \leq VRL$	Regular
$VA > VRL$	Dolenta

Així, per exemple, per poder qualificar d'excel·lent la qualitat de l'aire per a un criteri legislatiu determinat, els valors d'immissió assolits han de ser inferiors a una tercera part del valor de referència legislativament establert.

A l'informe de l'any 2019 s'aplicarà la metodologia de càlcul de l'índex nacional de qualitat de l'aire de l'Ordre TEC/351/2019, de 18 de març, per la qual s'aprova l'índex nacional de qualitat de l'aire.

Respecte a la zonificació del territori avaluat, l'actual inclou els nuclis urbans de Palma (zona ES0401), Maó (zona ES0409) i Eivissa (zona ES0411). Seguidament, es considera la resta de l'illa de Mallorca (zona ES0413).



Finalment, se separaren les zones d'atmosfera tradicionalment més netes: Serra de Tramuntana (zona ES0402) a Mallorca, la resta de l'illa de Menorca (zona ES0410) i la resta d'Eivissa juntament amb la totalitat de l'illa de Formentera (zona ES0412). D'aquesta manera les Illes Balears apareixen classificades en set zones.

El resultat assolit es mostra en el següent mapa de zonificació de les Illes Balears on s'ubiquen les estacions de control de qualitat de l'aire i els principals focus emissors.

ZONIFICACIÓ PER A L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE A LES ILLES BALEARS

PRINCIPALS FOCUS EMISSORS

Codi	Nom
1	Central tèrmica d'Alcúdia
2	Central tèrmica d'Eivissa
3	Central tèrmica de Maó
4	Central tèrmica de Son Reus - Palma
5	Central Tèrmica de Cas Tresorer - Palma
6	Incineradora de Son Reus - Palma
7	Cimentera - Lloseta
8	Aeroport de Mallorca
9	Port de Maó
10	Port d'Eivissa
11	Port de Palma
12	Port d'Alcúdia
13	Port de Ciutadella de Menorca
14	Aeroport de Menorca
15	Aeroport d'Eivissa

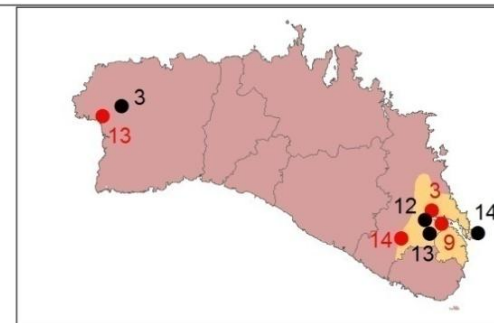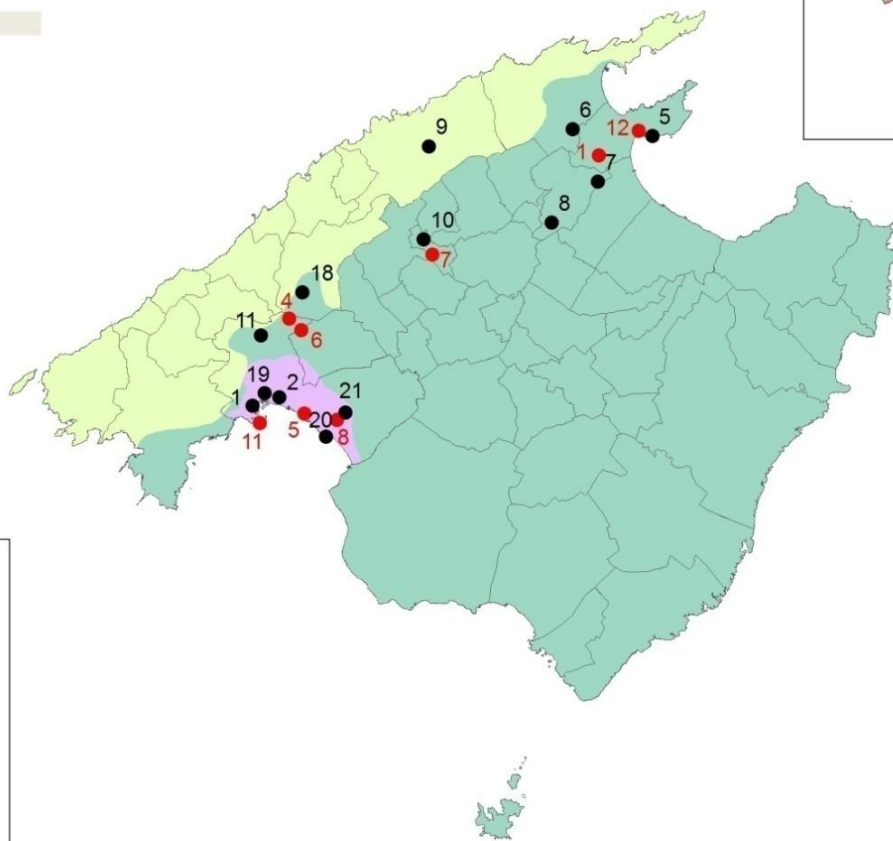

ESTACIONS DE QUALITAT DE L'AIRE


Codi	Estació
1	Bellver - Palma
2	Foners - Palma
3	Ciutadella de Menorca
4	Sant Antoni de Portmany
5	Alcúdia - Port
6	Can Llopart - Pollença
7	s'Albufera - Alcúdia
8	Sa Pobla
9	Cases de Menut
10	Lloseta
11	UIB - Parc Bit
12	Pous - Maó
13	Sant Lluís
14	Maó - EMEP
15	Can Misses - Eivissa
16	Dalt Vila - Eivissa
17	Torrent - Santa Eulària
18	Hospital Joan March - Bunyola
19	La Misericòrdia - Palma
20	Sant Joan de Déu - Palma
21	Aeroport de Mallorca

Llegenda

● Estacions_qualita_aire_2015

ZONIFICACIÓ QUALITAT AIRE

- ES0401. Palma
- ES0402. Serra de Tramutana
- ES0413. Resta de Mallorca
- ES0409. Maó-Es Castell
- ES0410. Resta de Menorca
- ES0411. Eivissa
- ES412. Resta d'Eivissa i Formentera
- Focus emissors

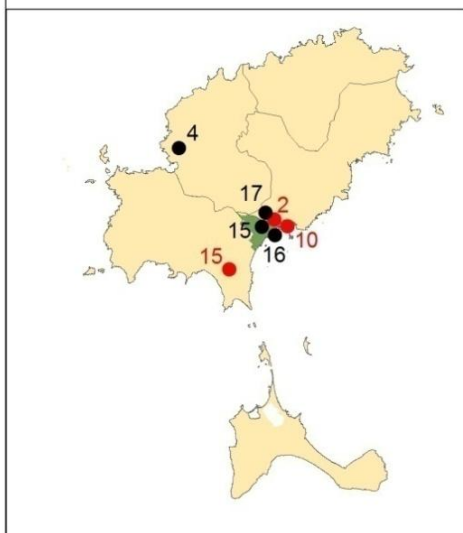

TAULA DE ZONIFICACIÓ, ESTACIONS FIXES DE CONTROL I CONTAMINANTS AVALUATS

Zona	Estació	Tipus	SO ₂	NO ₂	O ₃	CO	Benzè	B(a)P	PM10	PM2,5	Metalls
Palma (ES0401)	Bellver	S	x	x	x				x		x
	Foners	U	x	x	x	x	x		x		x
	Sant Joan de Déu	U	x	x	x			x	x		x
	La Misericòrdia	U								x	
	Aeroport de Mallorca*	S	x	x	x	x	x		x		
Serra de Tramuntana (ES0402)	Cases de Menut	R			x						
Resta Mallorca (ES0413)	UIB - Parc Bit	S	x	x	x						
	Sa Pobla	R	x	x	x				x		
	Alcúdia	R	x	x	x			x	x		x
	S'Albufera	R	x	x	x				x		x
	Can Llopart	R	x	x	x				x		
	Hospital Joan March	R	x	x	x			x	x	x	x
	Lloseta*	R							x	x	
Maó (ES0409)	Sant Lluís	U	x	x	x				x		
	Pous	U	x	x	x			x	x		x
	Maó (EMEP)	R	x	x	x				x	x	
Resta Menorca (ES0410)	Ciutadella	S		x	x				x		x
Eivissa (ES0411)	Can Misses	U	x	x	x			x	x		x
	Dalt Vila	U	x	x	x			x			x
	Torrent	R	x	x	x				x		
Resta Eivissa - Formentera	Sant Antoni de Portmany	S		x	x				x		x

U: urbana, S: suburbana, R: rural * no utilitzada per a l'avaluació de la qualitat de l'aire

LLINDARS D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE ¹

Contaminant	Llindar d'avaluació	Valor
SO₂	Valor límit horari per a la protecció de la salut humana	350 µg/m ³
	Valor límit diari per a la protecció de la salut humana	125 µg/m ³
	Valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes	20 µg/m ³
	Llindar d'alerta a la població (tres hores consecutives)	500 µg/m ³
NO₂	Valor límit horari per a la protecció de la salut humana	200 µg/m ³
	Valor límit anual per a la protecció de la salut humana	40 µg/m ³
	Valor límit anual per a la protecció de la vegetació (suma d'NO més NO ₂ expressats en forma d'NO _x)	30 µg/m ³
	Llindar d'alerta a la població (tres hores consecutives)	400 µg/m ³
PM₁₀	Valor límit diari per a la protecció de la salut humana	50 µg/m ³
	Valor límit anual per a la protecció de la salut humana	40 µg/m ³
PM_{2,5}	Valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana	25 µg/m ³
O₃	Valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut humana	120 µg/m ³
	Llindar d'informació a la població	180 µg/m ³
	Llindar d'alerta a la població	240 µg/m ³
CO	Valor límit per a la protecció de la salut humana	10 mg/m ³
Benzè	Valor límit per a la protecció de la salut humana	5 µg/m ³
Benzo(a)pirè	Valor objectiu anual	1 ng/m ³
Arsènic	Valor objectiu anual	6 ng/m ³
Cadmi	Valor objectiu anual	5 ng/m ³
Níquel	Valor objectiu anual	20 ng/m ³
Plom	Valor límit per a la protecció de la salut humana	500 ng/m ³

¹ Tots els llindars d'avaluació fan referència al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener


LLINDARS RECOMENATS PER L'OMS (GUIA DE QUALITAT DE L'AIRE)

Contaminant	Llindar d'avaluació	Valor
SO₂	Valor 10 minuts	500 µg/m ³
	Valor diari	20 µg/m ³
NO₂	Valor horari	200 µg/m ³
	Valor anual	40 µg/m ³
PM₁₀	Valor diari	50 µg/m ³
	Valor anual	20 µg/m ³
PM_{2,5}	Valor diari	25 µg/m ³
	Valor anual	10 µg/m ³
O₃	Valor màxim octohorari diari	100 µg/m ³
CO	Valor horari	30 mg/m ³
	Valor màxim octohorari diari	10 mg/m ³
Benzè	Valor anual	1,7 µg/m ³ (RL)
Benzo(a)pirè	Valor anual	0,12 ng/m ³ (RL)
Arsènic	Valor anual	6,6 ng/m ³ (RL)
Cadmi	Valor anual	5 ng/m ³
Níquel	Valor anual	25 ng/m ³ (RL)
Plom	Valor anual	0,5 µg/m ³

(RL) nivell de referència: l'OMS no ha establert un valor per Benzo(a)pirè, Benzè, Arsènic ni Níquel, i indica un nivell de referència estimat assumint un risc acceptable d'increment de càncer d'aproximadament 1 per 100 000.

A les gràfiques d'aquest informe s'inclouen els valors recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) quan són diferents dels valors normatius i sempre que siguin adients a la gràfica representada, en compliment de l'article 57 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE SOFRE (SO₂)

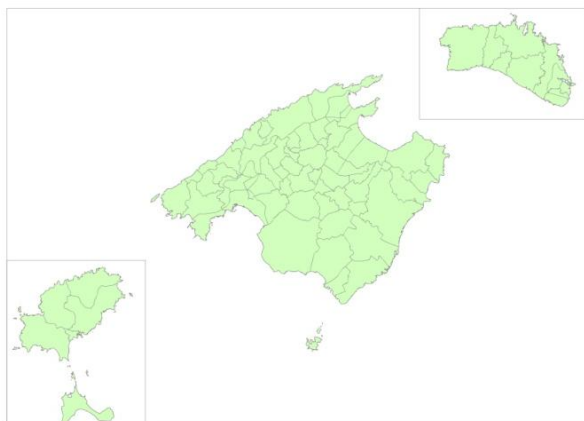

A l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, els principals focus emissors de diòxid de sofre són les centrals de producció d'energia elèctrica i l'activitat portuària. Les Illes Balears mostren, respecte al diòxid de sofre, una excel·lent qualitat de l'aire ambient, tal i com queda reflectit en la gràfica adjunta.

Valors diaris d'SO ₂ (µg/m ³) (P _{99,2})	Llegenda
≤ 42	Excel·lent
43– 83	Bona
84 – 125	Regular
> 125	Dolenta

La legislació vigent marca tres objectius de qualitat respecte a l'SO₂: un valor crític anual per a la protecció de la vegetació fixat en 20 µg/m³; un valor límit diari per a

la protecció de la salut de 125 µg/m³, amb 3 superacions anuals permeses i, per últim, un valor límit horari per a la protecció de la salut fixat en 350 µg/m³, que no es podrà superar en més de 24 ocasions durant l'any. Addicionalment també s'estableix un llindar d'alerta de 500 µg/m³, el qual s'assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives. Cap de les estacions de qualitat de l'aire situades a les Illes Balears ha assolit nivells superiors als descrits anteriorment. A les gràfiques adjuntes es representen els valors mesurats durant l'any 2018.


Respecte als valors diaris, a la gràfica 1 es representen els percentils 99,2 (P_{99,2}) del conjunt de valors assolits per a totes les estacions. Aquest percentil és el que estadísticament es correspon amb les tres superacions anuals permeses pel límit diari per a la protecció de la salut. Un valor del P_{99,2} de 125 µg/m³ implicaria que no s'han assolit aquestes tres superacions, que el 99,2% de les dades diàries mesurades han estat inferiors o iguals a 125 µg/m³ i que només un 0,8% dels valors observats són superiors a 125 µg/m³, percentatge que es correspon a tres dels 365 dies de l'any. Com es pot apreciar els valors més alts es corresponen a les estacions de Pous (28 µg/m³) i Can Misses (15 µg/m³). Aquestes estacions estan molt influenciades per les centrals de producció d'energia elèctrica i pels ports de les ciutats d'Eivissa i Maó, principals activitats emissores de

diòxid de sofre.


Els valors horaris es representen amb el seu percentil $P_{99,7}$ (24 superacions permeses anualment) en la gràfica 2. Tots els valors són significativament inferiors als $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ permesos en la legislació, essent l'estació de Pous a Menorca la que detecta el valor més elevat amb $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$, degut a la influència de la central tèrmica de Maó. Altres valors significatius són els de Can Misses ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$), Alcúdia ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i Can Llopart ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Pel que fa referència als valors mitjans anuals, a la gràfica 3, aquests oscil·len entre un valor mínim $<1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ assolit a l'estació de Maó (EMEP) i un valor màxim de $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ assolit a l'estació de Torrent. Les estacions urbanes no s'utilitzen en l'avaluació de la protecció a la vegetació.


La zona Serra de Tramuntana, sense dades d'aquest contaminant, ha estat avaluada amb els valors assolits en l'estació de l'Hospital Joan March a Bunyola. S'ha avaluat la zona Rest a Menorca amb els resultats obtinguts en l'estació de Sant Lluís per proximitat i similitud i la zona Rest a Eivissa-Formentera amb els resultats obtinguts en l'estació de Torrent-Sta Eulalia per proximitat i similitud.

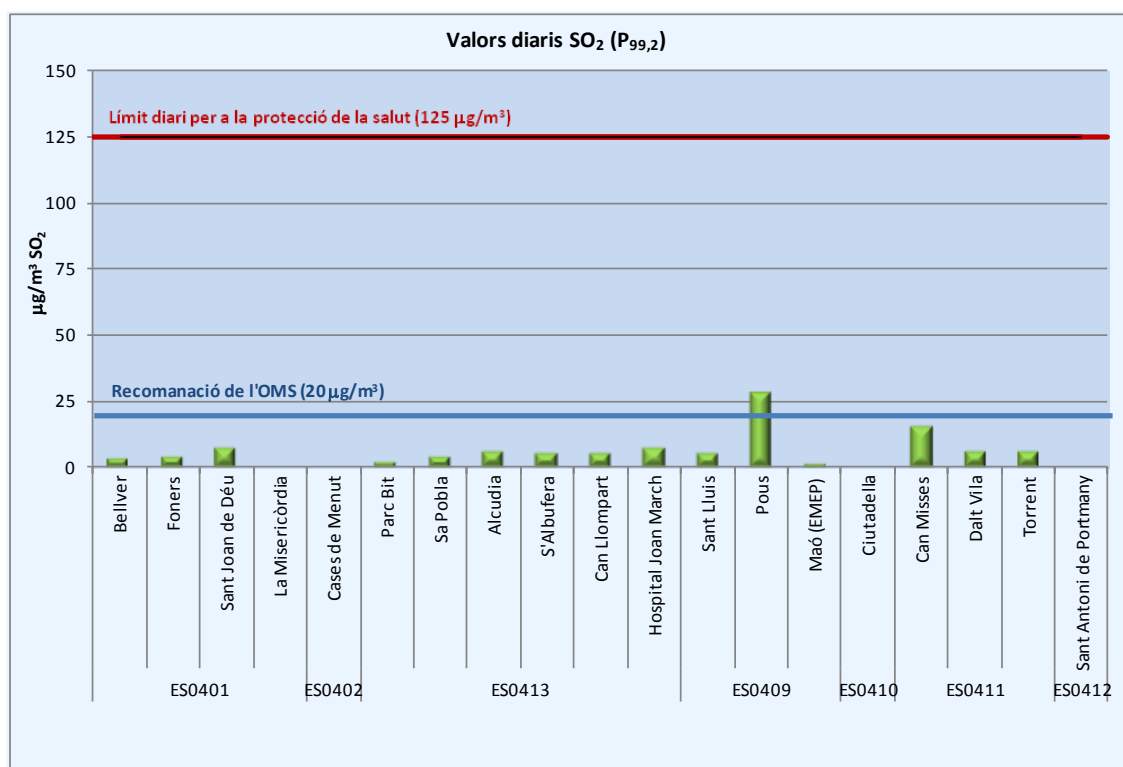

Gràfica 1 - Valors diaris d' SO_2 respecte el valor límit diari per a la protecció de la salut (la recomanació de l'OMS no té en compte les superacions permeses afectades pel percentil)

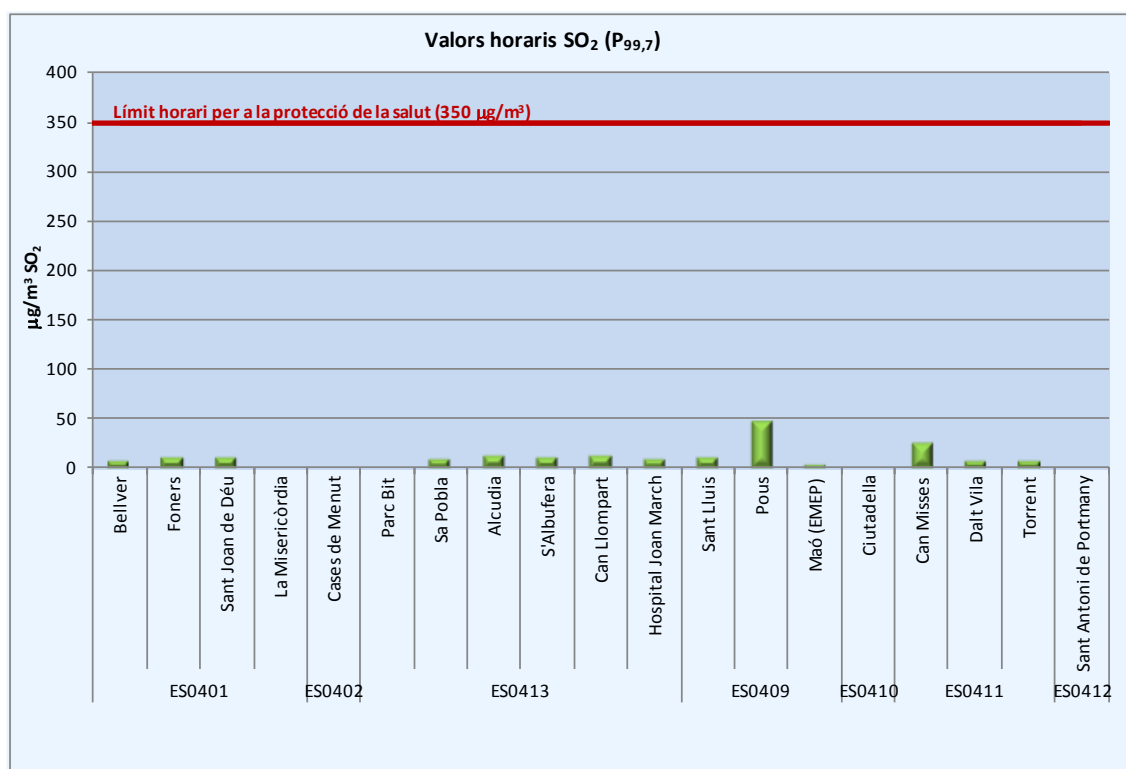

Gràfica 2 - Valors horaris d' SO₂ respecte el valor límit horari per a la protecció de la salut.

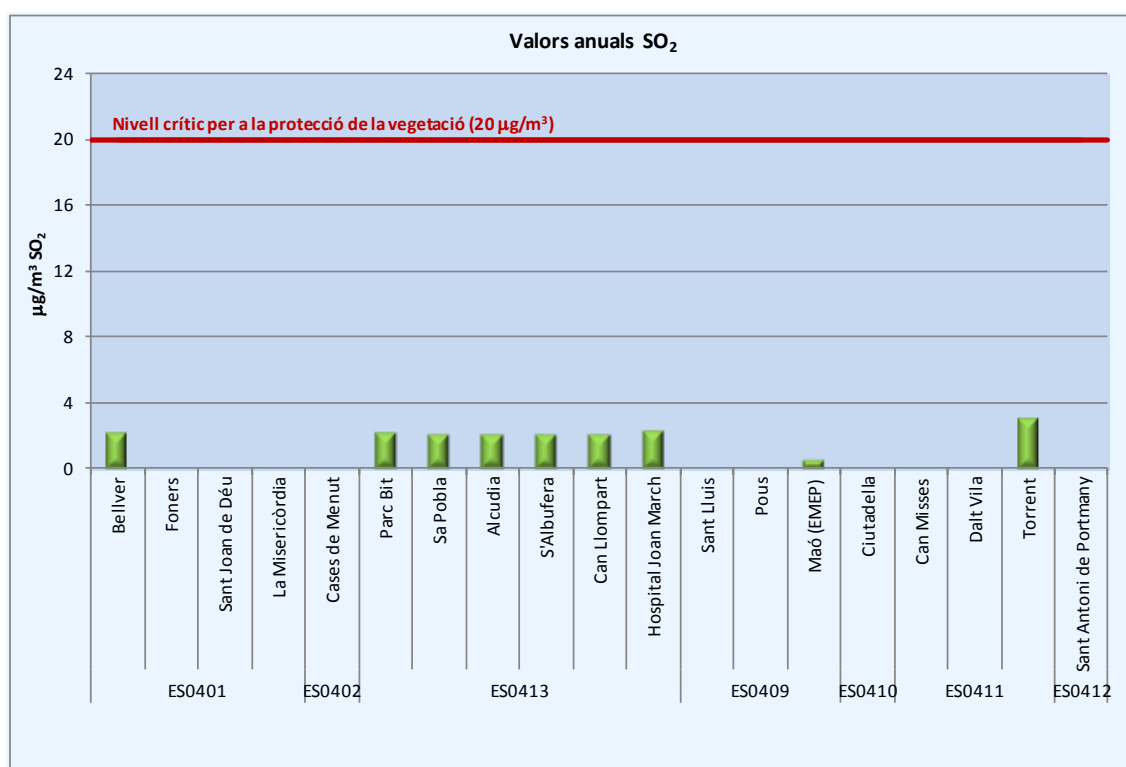

Gràfica 3 - Valors anuals d' SO₂ respecte el valor límit anual per a la protecció dels ecosistemes.

A Formentera s'han efectuat dues campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire. Una al port de la Savina (entre el 16 de gener i el 10 de maig) i l'altra a l'entorn de la central tèrmica (entre l'11 de maig i el 23 d'octubre de 2018) amb una de les dues estacions mòbils propietat d'Endesa:

Formentera – La Savina (unitat mòbil Endesa)	Valor màxim mesurat	Percentil	Valor Límit del Percentil
Valor horari per a la protecció de la salut	51 µg/m ³	6 µg/m ³ (P _{99,7})	350 µg/m ³
Valor diari per a la protecció de la salut	3 µg/m ³	3 µg/m ³ (P _{99,2})	125 µg/m ³
Formentera – Central Tèrmica (unitat mòbil Endesa)	Valor màxim mesurat	Percentil	Valor Límit del Percentil
Valor horari per a la protecció de la salut	6 µg/m ³	5 µg/m ³ (P _{99,7})	350 µg/m ³
Valor diari per a la protecció de la salut	5 µg/m ³	5 µg/m ³ (P _{99,7})	125 µg/m ³

A més dels resultats obtinguts per les estacions fixes, durant l'any 2018 s'han efectuat campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire amb l'estació mòbil de la Conselleria. A continuació es tabulen els resultats relatius a l'SO₂ d'aquestes campanyes:

Eivissa - Col·legi Públic Sa Blanca Dona¹	Valor màxim mesurat	Percentil	Valor Límit del Percentil
Valor horari per a la protecció de la salut	108 µg/m ³	68 µg/m ³ (P _{99,7})	350 µg/m ³
Valor diari per a la protecció de la salut	32 µg/m ³	25 µg/m ³ (P _{99,2})	125 µg/m ³

Eivissa – Poliesportiu Sa Blanca Dona²	Valor màxim mesurat	Percentil	Valor Límit del Percentil
Valor horari per a la protecció de la salut	10 µg/m ³	10 µg/m ³ (P _{99,7})	350 µg/m ³
Valor diari per a la protecció de la salut	8 µg/m ³	8 µg/m ³ (P _{99,2})	125 µg/m ³
Palma - Moll de Paraires³	Valor màxim mesurat	Percentil	Valor Límit del Percentil
Valor horari per a la protecció de la salut	33 µg/m ³	16 µg/m ³ (P _{99,7})	350 µg/ m ³
Valor diari per a la protecció de la salut	10 µg/m ³	8 µg/m ³ (P _{99,2})	125 µg/ m ³


Informació addicional sobre les campanyes:

¹http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294167&id=294167

²http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294168&id=294168

³http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294169&id=294169

AVALUACIÓ DEL DIÒXID DE NITROGEN (NO₂)

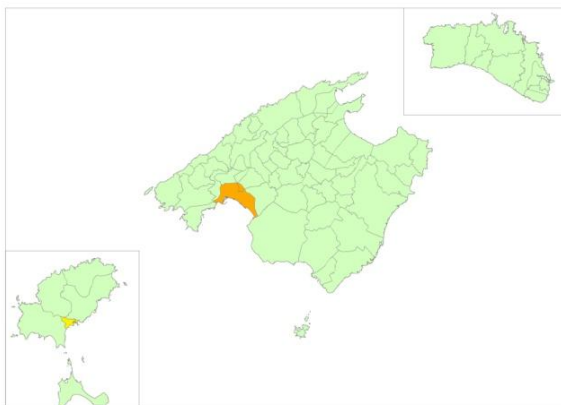

Els principals focus emissors de diòxid de nitrogen en l'àmbit de les Illes Balears són el trànsit de vehicles i les centrals de producció d'energia elèctrica.

En relació a l'NO₂, únicament el nucli urbà de Palma mostra uns nivells de contaminació elevats i pròxims als nivells fixats per la legislació vigent. En la major part del territori de la Comunitat Autònoma la qualitat de l'aire és excel·lent.

Concentració mitjana anual d'NO ₂ (µg/m ³)	Llegenda
≤ 13	Excel·lent
14 - 27	Bona
28 - 40	Regular
> 40	Dolenta

La legislació actual fixa tres

objectius de qualitat en referència l'NO₂: un valor crític anual per a la protecció de la vegetació de 30 µg/m³ (suma de les concentracions d'NO i NO₂ expressades en forma d'NO₂); un valor límit anual per a la protecció de la salut de 40 µg/m³; i, per últim, un valor límit horari per a la protecció de la salut de 200 µg/m³, que no es podrà superar més de 18 ocasions durant l'any. Addicionalment s'estableix un llindar d'alerta en 400 µg/m³, el qual s'assoleix si es supera aquest valor durant tres hores consecutives.


En la gràfica 4 es representen el valors anuals mitjos d'NO₂ assolits en les diferents estacions del territori de les Illes Balears. Tal i com es pot apreciar, únicament l'estació de Foners a Palma, amb un valor de 35 µg/m³, mostra una regular qualitat de l'aire ambient, degut principalment a l'elevada intensitat de trànsit de vehicles en l'entorn de l'estació. Cal destacar que aquest valor ha davallat respecte els 38 µg/m³ de l'any anterior. La resta d'estacions presenten una excel·lent o bona qualitat de l'aire ambient i mostren valors que oscil·len entre els 4 µg/m³ de Maó (EMEP) i els 19 µg/m³ de Sant Joan de Déu.

En referència als valors horaris (gràfica 5), es representen amb el seu percentil 99,8 (18 superacions anuals permeses). Encara que s'han detectat alguns valors elevats, el valor del P_{99,8} no ha superat en cap de les estacions fixes el límit horari de 200 µg/m³. El valors més elevats s'han


assolit a l'estació de Pous (112 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) i a la de Foners (102 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), amb una qualitat de l'aire regular respecte d'aquest paràmetre. És possible que els valors elevats d'aquestes dues estacions siguin deguts a les emissions de les centrals de Maó i al trànsit a Palma. Totes les estacions mostren valors que es poden associar amb una qualitat de l'aire entre bona i excel·lent.

Per últim, a la gràfica 6, es representen els valors mitjans anuals d' NO_x . Els valors assolits oscil·len entre els 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de Bellver i Parc Bit, i els 4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de l'estació EMEP de Maó. Les estacions urbanes no s'utilitzen en la valuació de la protecció a la vegetació.


Serra de Tramuntana, sense dades d'aquest contaminant, ha estat avaluada, a l'igual com s'ha fet en el cas de l' SO_2 , tenint en consideració els valors assolits en l'estació de l'Hospital Joan March a Bunyola, situada pròxima a la Serra de Tramuntana i lliure de la presència d'importants focus emissors propers.

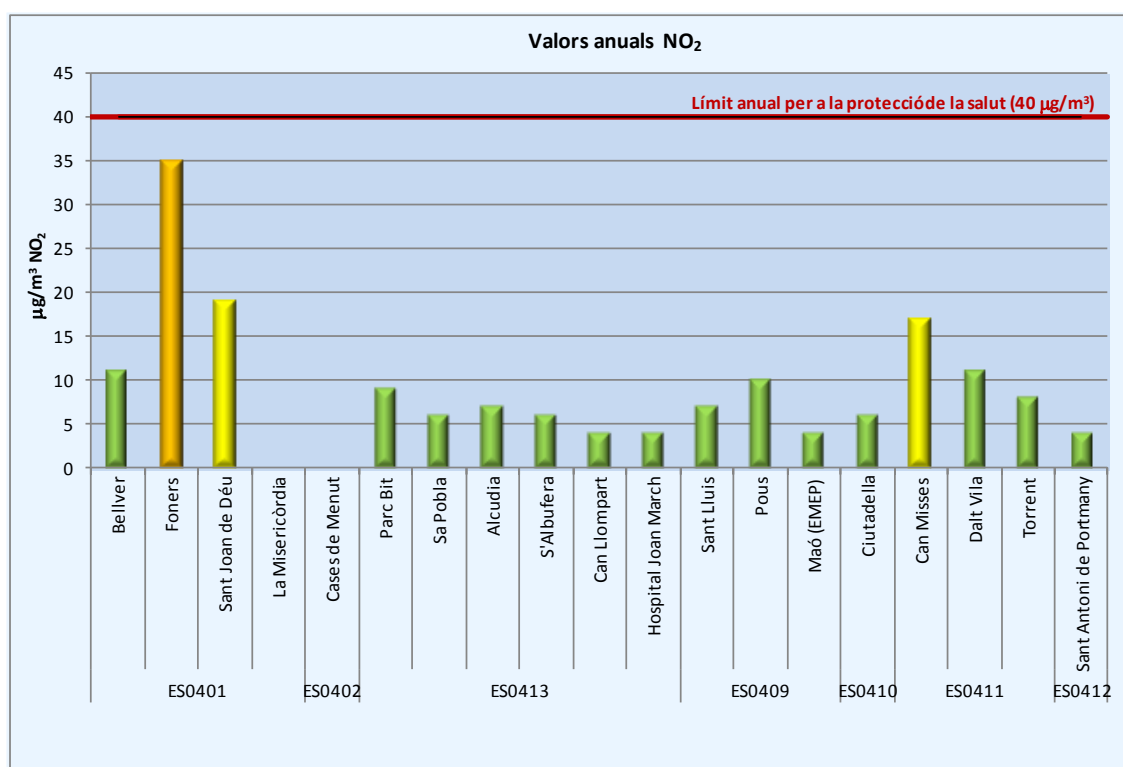

Gràfica 4 - Valors anuals d' NO_2 respecte el valor límit anual per a la protecció de la salut humana.

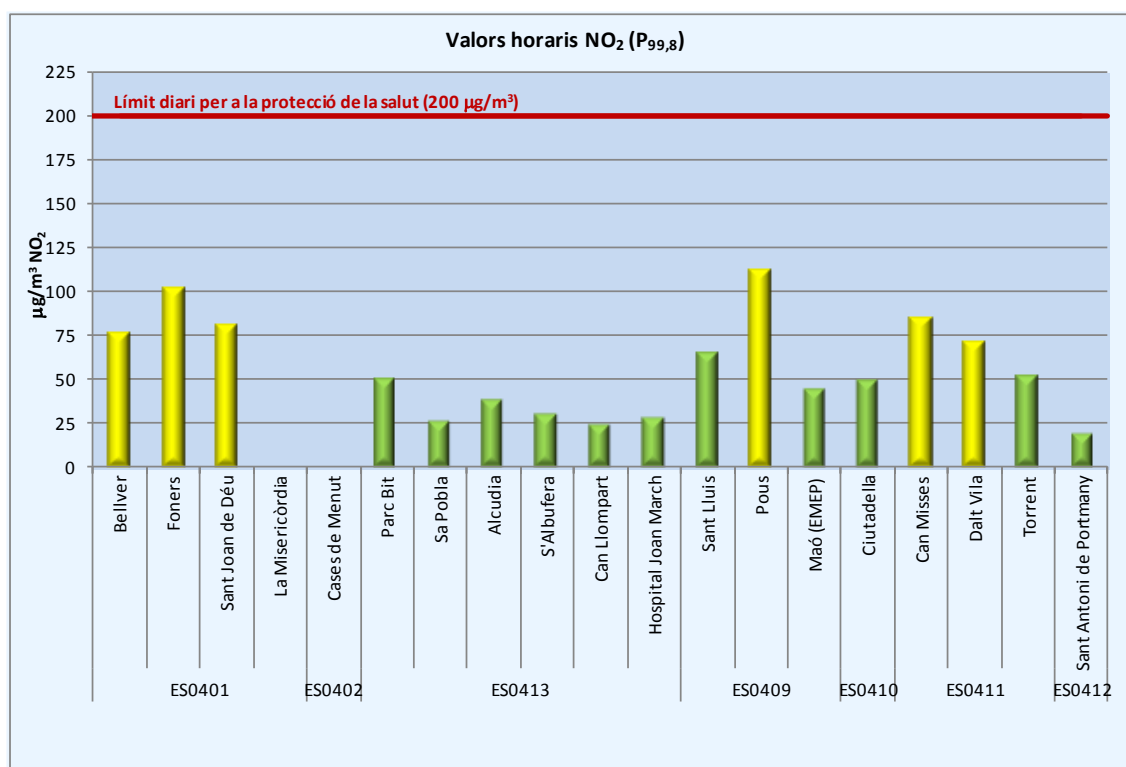

Gràfica 5 - Valors horaris d' NO₂ respecte el valor límit horari per a la protecció de la salut humana.

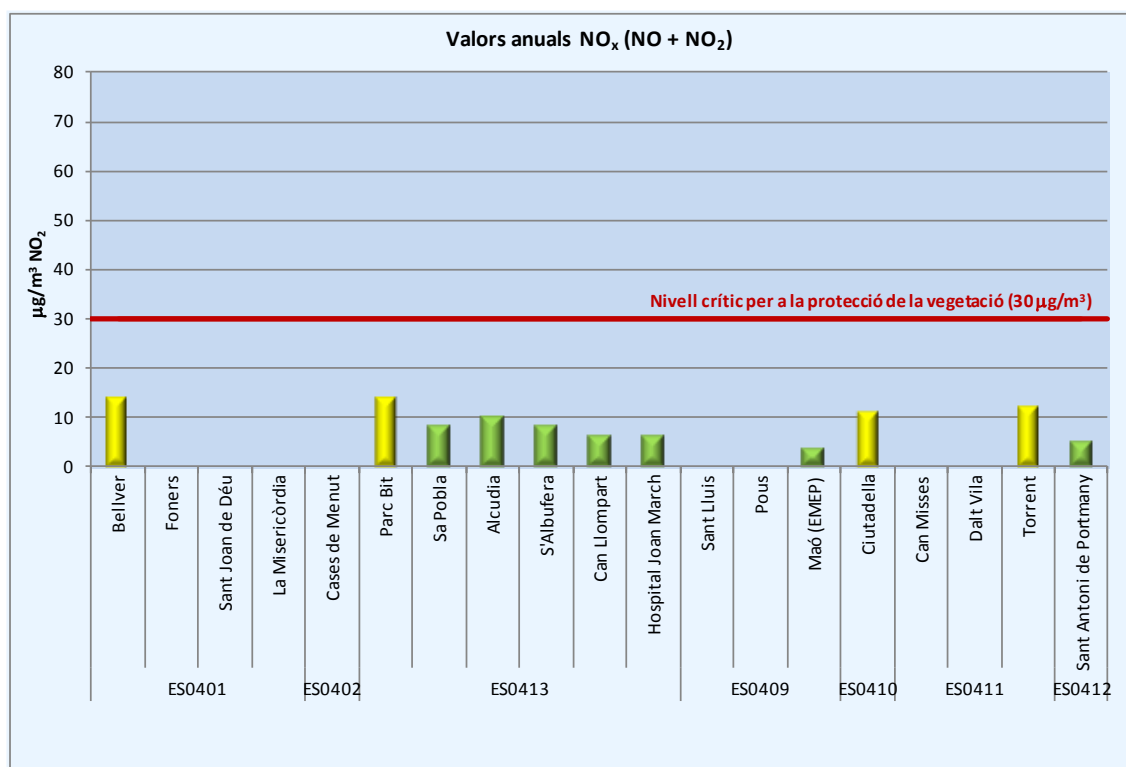

Gràfica 6 - Valors anuals d' NO_x respecte el valor límit anual per a la protecció de la vegetació.

A Formentera s'han efectuat dues campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire. Una al port de la Savina (entre el 16 de gener i el 10 de maig) i l'altra a l'entorn de la central tèrmica (entre l'11 de maig i el 23 d'octubre de 2018) amb una de les dues estacions mòbils propietat d'Endesa:

Formentera – La Savina (unitat mòbil Endesa)	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor horari per a la protecció de la salut	470 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (màxim)	321 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (P _{99,8})	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (P _{99,8})
Valor anual per a la protecció de la salut	12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promig)	no s'aplica	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promig)
Formentera – Central Tèrmica (unitat mòbil Endesa)	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor horari per a la protecció de la salut	151 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (màxim)	90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (P _{99,8})	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (P _{99,8})
Valor anual per a la protecció de la salut	6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promig)	no s'aplica	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promig)



Fotografia 1: Implantació de l'estació mòbil d'Endesa al Port de la Savina a Formentera.

A més dels resultats obtinguts per les estacions fixes, durant l'any 2018 s'han efectuat campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire amb l'estació mòbil de la Conselleria. A continuació es tabulen els resultats relatius al NO₂ d'aquestes campanyes:

Eivissa - Col·legi Públic Sa Blanca Dona¹	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor horari per a la protecció de la salut	135 µg/m ³ (màxim)	115 µg/m ³ (P _{99,8})	200 µg/m ³ (P _{99,8})
Valor anual per a la protecció de la salut	21 µg/m ³ (promig)	no s'aplica	40 µg/m ³ (promig)
Eivissa - Poliesportiu Sa Blanca Dona²	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor horari per a la protecció de la salut	84 µg/m ³ (màxim)	73 µg/m ³ (P _{99,8})	200 µg/m ³ (P _{99,8})
Valor anual per a la protecció de la salut	14 µg/m ³ (promig)	no s'aplica	40 µg/m ³ (promig)
Palma - Moll de Paraires³	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor horari per a la protecció de la salut	277 µg/m ³ (màxim)	111 µg/m ³ (P _{99,8})	200 µg/m ³ (P _{99,8})
Valor anual per a la protecció de la salut	27 µg/m ³ (promig)	no s'aplica	40 µg/m ³ (promig)


Informació addicional sobre les campanyes:

¹http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_de_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294167&id=294167

²http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_de_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294168&id=294168

³http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_de_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294169&id=294169

AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIO (PM10)

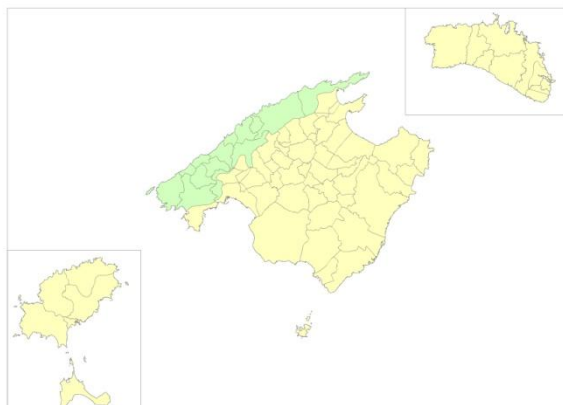

S'anomenen PM10 a les partícules sòlides en suspensió de diàmetre menor a 10 µm. El seu principal origen és l'activitat antropogènica (trànsit rodat, processos de combustió, obres, resuspensió del sòl, etc.) però també existeix una importat contribució d'origen natural com, per exemple,

Concentració mitjana anual de PM10 (µg/m ³)	Llegenda
≤ 13	Excel·lent
14 – 27	Bona
28 – 40	Regular
> 40	Dolenta


l'arrossegament de pols sahariana pel vent des del nord d'Àfrica, efecte molt habitual en tota la mediterrània. Pel que fa referència a les partícules PM10, les Illes Balears mostren en tot el

seu territori una qualitat de l'aire ambient qualificada entre regular i bona. Actualment la legislació fixa dos criteris per a l'avaluació de la qualitat de l'aire en aquest paràmetre: un valor límit anual per a la protecció de la salut de 40 µg/m³ i un valor límit diari per a la protecció de la salut de 50 µg/m³, que no es podrà superar més de 35 ocasions per any.


A la gràfica 7 es representen els valors mitjans anuals de totes les estacions del territori de la Comunitat Autònoma, valors compresos entre els 11 µg/m³ assolits a Sa Pobla, i els 24 µg/m³ de Sant Joan de Déu.

Pel que fa referència al valor límit diari per a la protecció de la salut, es representa el percentil 90,4 dels valors diaris mesurats en les diferents estacions (35 superacions anuals permeses) a la gràfica 8. Les estacions assoleixen valors situats entre els 16 µg/m³ de Sa Pobla, i els 34 µg/m³ mesurats a Sant Joan de Déu, valors que es poden associar amb una qualitat de l'aire entre excel·lent i regular.

Serra de Tramuntana, sense dades d'aquest contaminant, ha estat avaluada amb les dades mesurades a l'Hospital Joan March.

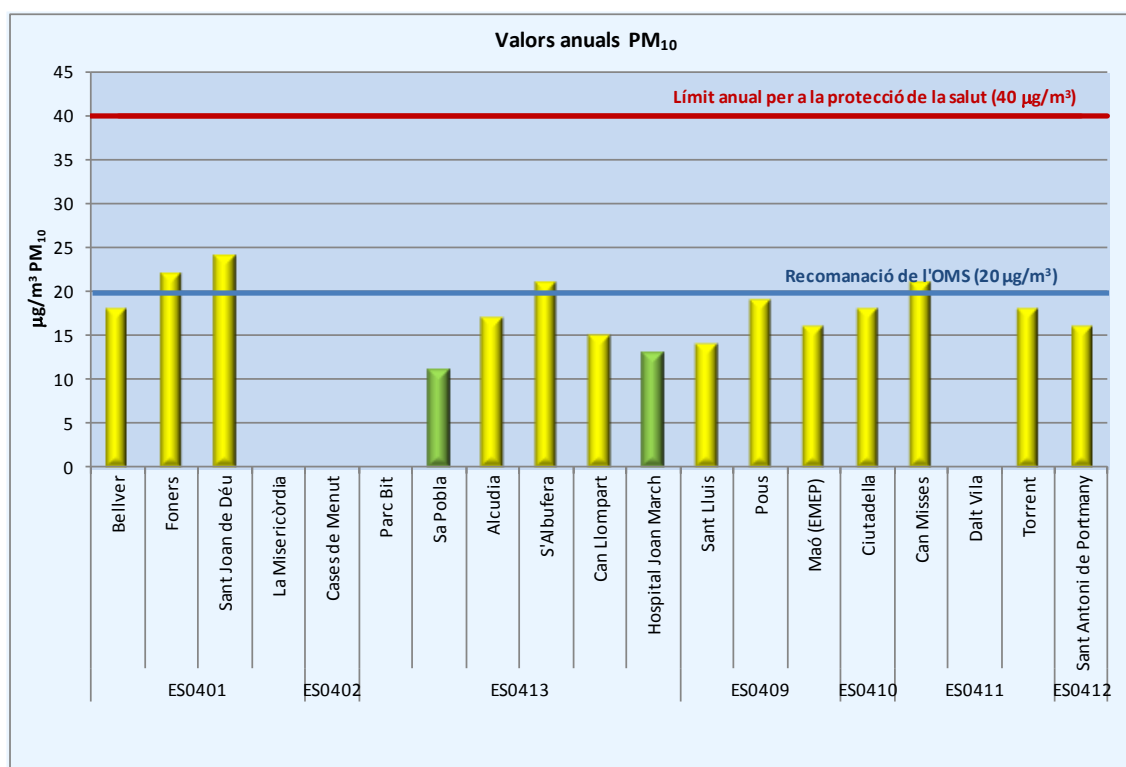

Gràfica 7 - Valors anuals de PM₁₀ respecte el valor límit anual per a la protecció de la salut humana

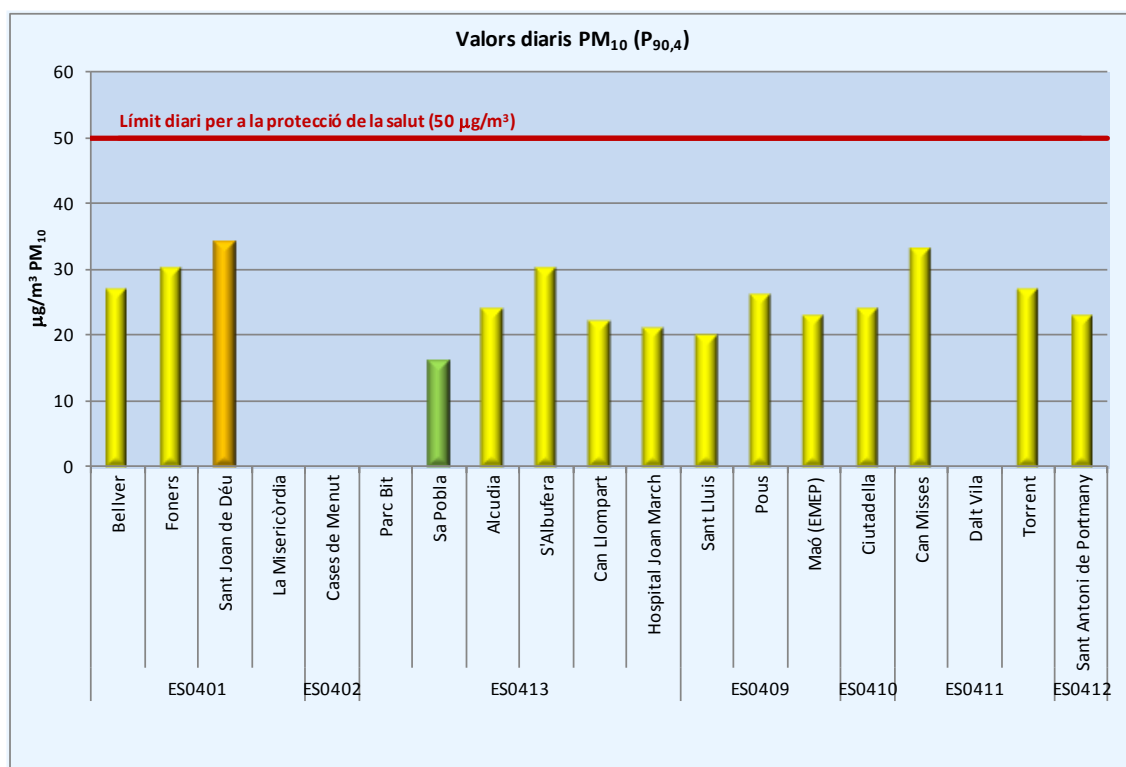

Gràfica 8 - Valors diaris de PM₁₀ respecte el valor límit diari per a la protecció de la salut humana

Adicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire efectuades durant l'any 2018 amb l'estació mòbil de la Conselleria.

Eivissa - Col·legi Públic Sa Blanca Dona¹	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor diari de a la protecció de la salut	73 µg/m ³ (màxim)	41 µg/m ³ (P _{90,4})	50 µg/m ³ (P _{90,4})
Valor anual per a la protecció de la salut	25 µg/m ³ (promig)	no s'aplica	40 µg/m ³ (promig)
Eivissa – Poliesportiu Sa Blanca Dona²	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor diari de a la protecció de la salut	36 µg/m ³ (màxim)	29 µg/m ³ (P _{90,4})	50 µg/m ³ (P _{90,4})
Valor anual per a la protecció de la salut	19 µg/m ³ (promig)	no s'aplica	40 µg/m ³ (promig)
Palma - Moll de Paraires³	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor diari de a la protecció de la salut	48 µg/m ³ (màxim)	37 µg/m ³ (P _{90,4})	50 µg/m ³ (P _{90,4})
Valor anual per a la protecció de la salut	25 µg/m ³ (promig)	no s'aplica	40 µg/m ³ (promig)

Informació addicional sobre les campanyes:

¹http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294167&id=294167

²http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294168&id=294168

³http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294169&id=294169

Resum d'episodis d'intrusió de partícules en les Illes Balears 2018


Mes	Dies en què es registra
Gener	8
Febrer	1, 5-6
Març	1
Abril	2-3, 7, 14-15, 18-28
Maig	26-29
Juny	1-3
Juliol	1-3, 11, 14-15, 20-21
Agost	10-14
Setembre	5-6, 8, 11-14, 17-21
Octubre	9-13, 18-19, 22, 31
Novembre	1-2, 22-23
Desembre	Cap dia

Aquesta taula mostra les dates dels episodis africans que amb alta probabilitat poden haver afectat els nivells de partícules registrades en superfície, indicant entre parèntesis els causats per altres fenòmens (com la combustió de biomassa), a partir de les execucions dels models de pronòstic analitzats. En les cel·les poden trobar-se les dates (una o diverses) en dos formats possibles:

- Dies aïllats: S'han registrat episodis d'aportació de partícules que en la majoria dels casos poden incrementar els nivells de PM en l'aire ambient. Si l'episodi està acompanyat de pluja aquest impacte en els nivells de PM pot ser poc evident.
- Intervals: Igual que en dies aïllats, però es mostren el primer i últim dia de l'episodi (separats per un guió).

Datos propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, suministrados en el marco del "Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico (7CAES010)".

AVALUACIÓ DE LES PARTÍCULES EN SUSPENSió (PM_{2,5})

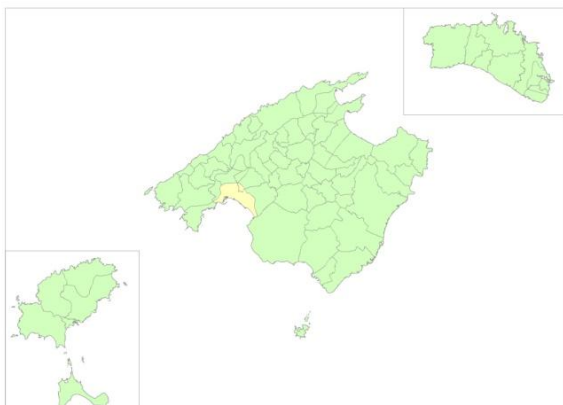

Les partícules PM_{2,5} (aquelles que tenen un diàmetre inferior a 2,5 µm) tenen el seu principal origen en el trànsit de vehicles i amb menor contribució del sector domèstic i industrial.

L'estudi per separat dels dos tipus de partícules es deu principalment a la major perillositat que presenten les partícules quan més petita és la seva mida degut a la major profunditat a la que poden penetrar dins el tracte respiratori, podent les partícules PM_{2,5}


travessar els alvèols pulmonars i arribar al torrent sanguini. Aquestes partícules poden ser un vehicle per al transport de contaminants tals com hidrocarburs aromàtics policíclics o metalls pesants.

La qualitat de l'aire a l'illa de Mallorca en referència a les partícules PM_{2,5} pot ser qualificada d'excel·lent, excepte a la zona de Palma que pot ser qualificada de bona. A Foners s'ha efectuat una campanya de seguiment de PM_{2,5}.

La zona de Serra de Tramuntana, sense dades d'aquest contaminant, ha estat avaluada amb les dades assolides a l'Hospital Joan March. A tota l'illa de Menorca, amb les dades de l'estació de Maó, la qualitat de l'aire és excel·lent. Eivissa i Formentera s'avaluen en coordinació amb el CIEMAT, però els càlculs encara no estan disponibles. Amb les dades dels anys anteriors, i sense cap dada que indiqui una altra cosa, la zona d'Eivissa i Formentera pot ser qualificada d'excel·lent.


La legislació actualment fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut de 25 µg/m³.

A la gràfica 9 es representen els valors mitjans anuals assolits que oscil·len entre els 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mesurats a Maó, i els 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mesurats a l'estació de Foners a Palma.

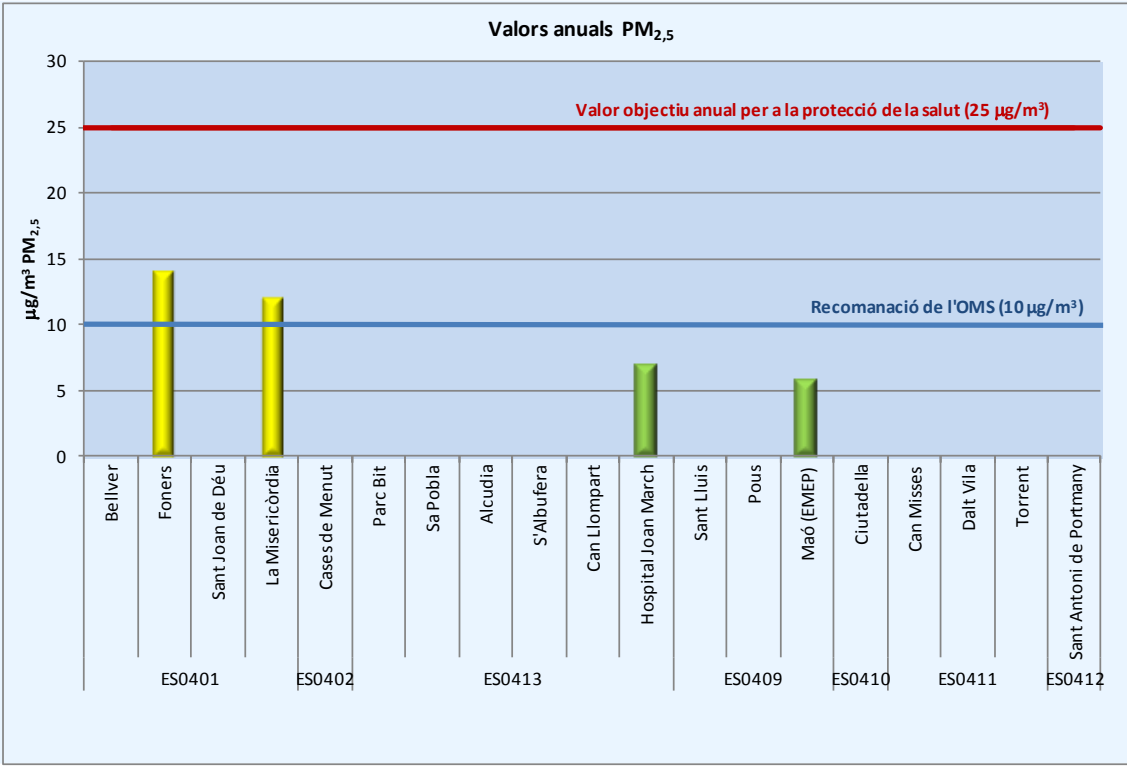

Gràfica 9 - Valors anuals de $\text{PM}_{2,5}$ respecte el valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana

AVALUACIÓ DE L'OZÓ (O₃)

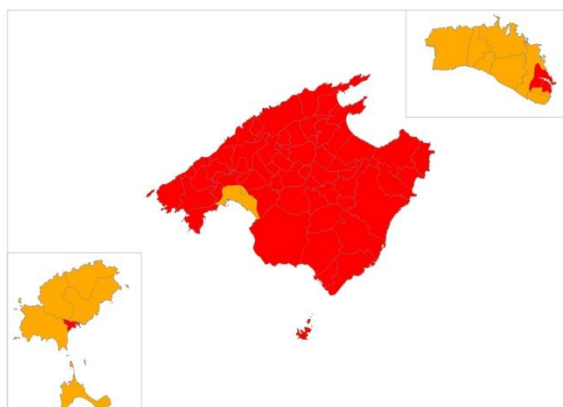

Valors octohoraris d'O ₃ (µg/m ³) (P _{93,2})	Llegenda
≤ 40	Excel·lent
41 – 80	Bona
81 – 120	Regular
> 120	Dolenta

A diferència d'altres contaminants descrits anteriorment l'ozó és un contaminant secundari. Això vol dir que l'ozó no és emès directament a l'atmosfera sinó que es forma per l'acció de la radiació solar i la temperatura sobre altres contaminants primaris anomenats precursors, que reaccionen amb l'oxigen atmosfèric per formar ozó. Un dels principals precursors és el diòxid de nitrogen (NO₂), degut a la seva presència en emissions tant en el trànsit rodat com en

tots els processos industrials que impliquin una combustió: centrals termoelèctriques, incineració de residus, calderes de calefacció, etc.

També és important remarcar que no tots els precursors de l'ozó tenen un origen antropogènic, essent per exemple la vegetació un important focus emissor de composts orgànics volàtils naturals que poden tenir un considerable paper com a precursors. A més de l'ozó fotoquímic també s'ha de tenir present que les tempestes elèctriques són una importat font natural de producció d'ozó degut a l'elevat voltatge que es produeix i que facilita l'oxidació de l'oxigen atmosfèric a ozó.

Pel seu origen fotoquímic, l'ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar.


La qualitat de l'aire de les Illes Balears pot ser qualificada, pel que fa referència a l'O₃, de regular a dolenta.

L'actual legislació fixa un valor objectiu octohorari (mitjanes horàries de concentracions durant vuit hores consecutives) per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m³, estant permeses 25 superacions anuals.

Adicionalment es fixen uns llindars horaris d'informació i alerta en 180 i 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivament.

A la gràfica 10 es pot consultar el percentil 93,2 (25 superacions anuals permeses) dels valors mesurats en l'àmbit de la nostra comunitat. Aquests estan compresos entre els 87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, a l'estació de Foners i els 126 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, a Maó (EMEP) i a Cases de Menut.

Encara que aquests valors siguin elevats són els esperats en indrets d'elevada intensitat de radiació solar, com és el cas de la Mediterrània durant els mesos de primavera i estiu.

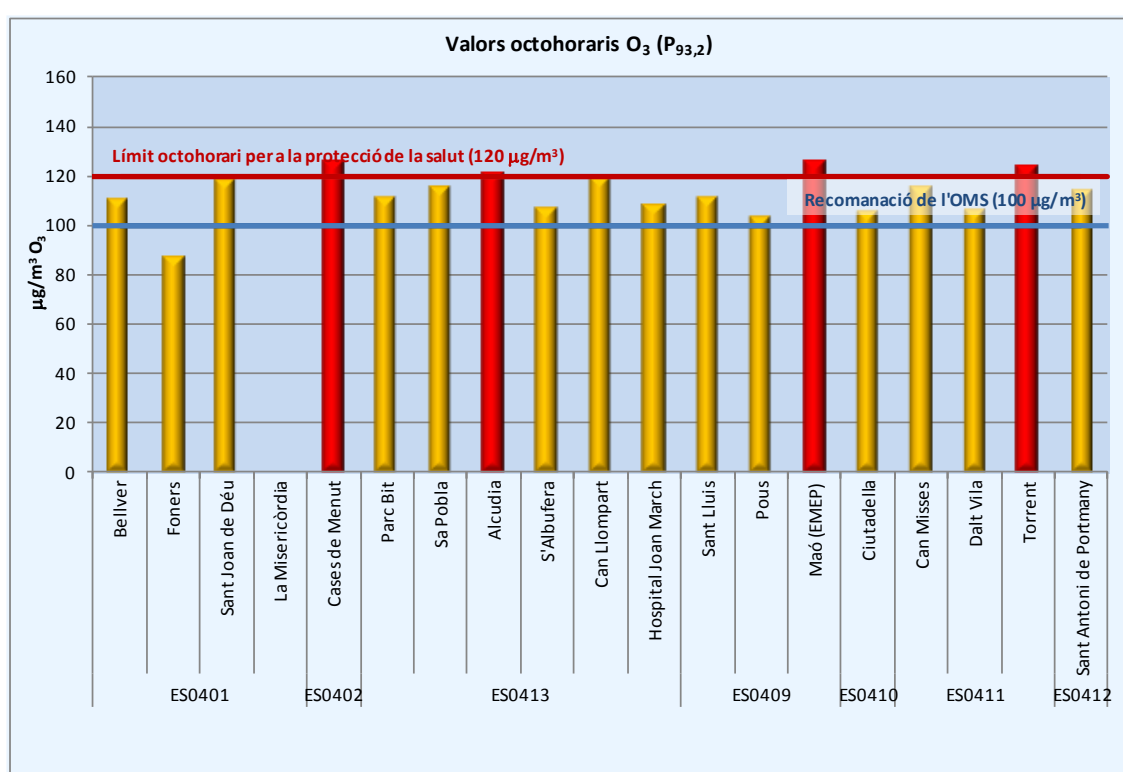

Gràfica 10 - Valors octohoraris d' O_3 respecte el valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut humana (la recomanació de l'OMS no té en compte les superacions permeses afectades pel percentil)

No s'ha detectat cap superació horària del llindar d'informació (180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) ni del llindar d'alerta a la població (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

A Formentera s'han efectuat dues campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire. Una al port de la Savina (entre el 16 de gener i el 10 de maig) i l'altra a l'entorn de la central tèrmica (entre l'11 de maig i el 23 d'octubre de 2018) amb una de les dues estacions mòbils propietat d'Endesa. Com l'ozó mostra una variabilitat estacional molt més marcada que altres contaminants, produint-se els valors màxims durant les estacions de primavera i estiu i coincidint amb les hores de màxima intensitat de radiació solar, els valors següents no poden ser extrapolables a la resta de l'any.

Formentera – La Savina (unitat mòbil Endesa)	Valor mesurat	Percentil (P _{93,2})	Valor Límit del Percentil
Valor objectiu per a la protecció a la salut	116 µg/m ³	112 µg/m ³	120 µg/m ³
Formentera – Central Tèrmica (unitat mòbil Endesa)	Valor mesurat	Percentil (P _{93,2})	Valor Límit del Percentil
Valor objectiu per a la protecció a la salut	148 µg/m ³	119 µg/m ³	120 µg/m ³

Addicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire efectuades durant l'any 2018 amb l'estació mòbil de la Conselleria.

Eivissa - Col·legi Públic Sa Blanca Dona ¹	Valor mesurat	Percentil (P _{93,2})	Valor Límit del Percentil
Valor objectiu per a la protecció a la salut	124 µg/m ³	87 µg/m ³	120 µg/m ³
Eivissa – Poliesportiu Sa Blanca Dona ²	Valor mesurat	Percentil (P _{93,2})	Valor Límit del Percentil
Valor objectiu per a la protecció a la salut	107 µg/m ³	89 µg/m ³	120 µg/m ³

Palma - Moll de Paraires ³	Valor mesurat	Percentil (P _{93,2})	Valor Límit del Percentil
Valor objectiu per a la protecció a la salut	123 µg/m ³	95 µg/m ³	120 µg/m ³


Informació addicional sobre les campanyes:

¹http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294167&id=294167

²http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294168&id=294168

³http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294169&id=294169

AVALUACIÓ DEL MONÒXID DE CARBONI (CO)

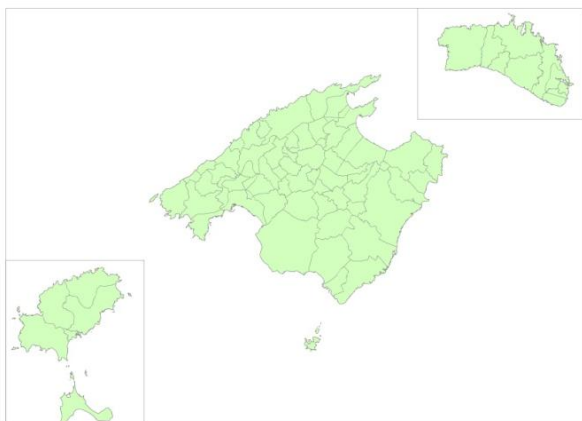

El monòxid de carboni té el seu origen en la combustió incompleta (defecte d'oxigen) de combustibles en processos industrials i en el trànsit rodat de vehicles, essent el segon quantitativament deu vegades més important que el primer dins l'àmbit de les Illes Balears.

Concentració octohorària diària màxima (mg/m ³)	Llegenda
≤ 3,3	Excel·lent
3,4 – 6,6	Bona
6,7 – 10,0	Regular
> 10,0	Dolenta


Per aquest motiu la Comunitat Autònoma únicament disposa d'analitzador de CO a l'estació fixa de Foners, amb la finalitat d'avaluar l'impacte del trànsit intens de Palma en relació a

aquest contaminant.

Tal i com queda reflectit a la gràfica 11, la qualitat de l'aire respecte al monòxid de carboni és excel·lent. L'actual legislació estableix un valor límit octohorari per a la protecció de la salut en 10 mg/m³ (màxima diària dels valors mitjans octohoraris).


Les zones que no presenten analitzador de monòxid de carboni han estat avaluades per comparació amb els valors de Foners i fent la suposició que aquests són superiors als valors que es puguin detectar en qualsevol altre indret de les Illes Balears.

A la gràfica 11 adjunta es representen els màxims octohoraris mesurats per l'estació de Foners (2,1 mg/m³). S'observa que el valor assolit és inferior al valor límit legislat i també inferior al valor de 2017 (3,3 mg/m³).

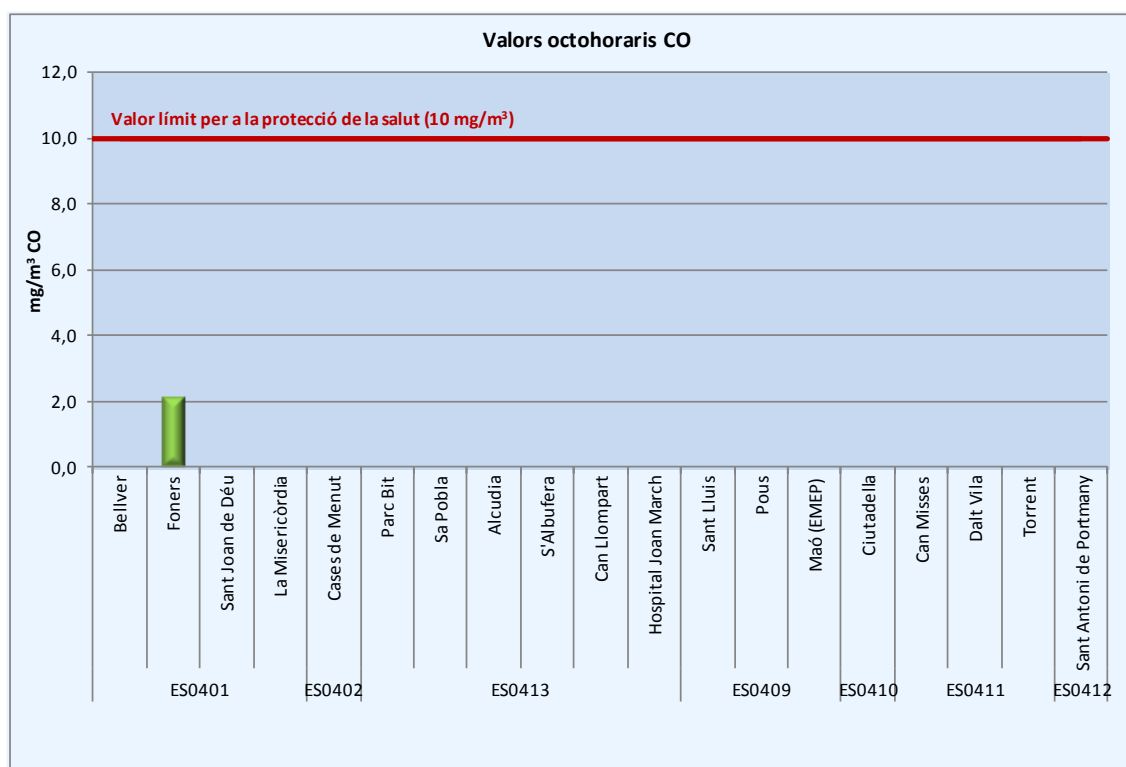

Gràfica 11 - Valors octohoraris de CO respecte el valor límit octohorari per a la protecció de la salut humana

AVALUACIÓ DEL BENZÈ

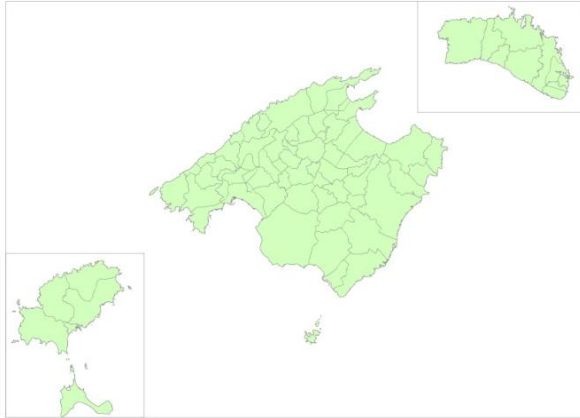

Tal i com succeeix en el cas del monòxid de carboni, el principal focus emissor de benzè a les Balears és el trànsit de vehicles automòbils, de tal forma que l'únic punt de control del que es disposa és l'estació de Foners a Palma.


La qualitat de l'aire ambient en referència a aquest paràmetre es pot considerar excel·lent en l'àmbit de les Illes Balears, tal i com queda reflectit en la gràfica 12.

Concentració mitjana anual ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Llegenda
$\leq 1,7$	Excel·lent
1,8 – 3,3	Bona
3,4 – 5,0	Regular
$> 5,0$	Dolenta

Actualment la legislació únicament fixa un valor límit per a la protecció de la salut de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

L'única estació fixa a les Illes Balears equipada amb analitzador de benzè és Foners, amb $0,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (inferior als $0,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de 2017) amb un valor que s'associa amb una excel·lent qualitat de l'aire ambient.

La resta de zones s'avaluen per comparació amb els valors de Foners i fent la suposició que els valors d'immissió en aquestes zones són inferiors als assolits a Palma.

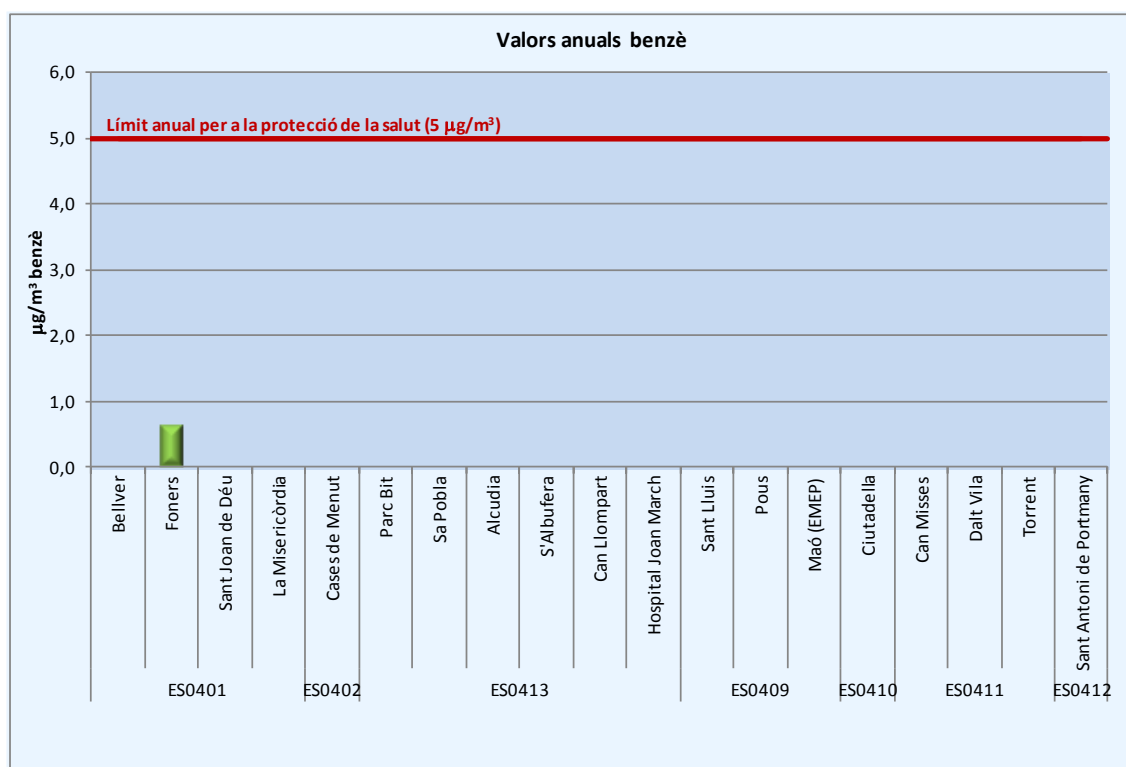

Gràfica 12 - Valors anuals de Benzè respecte el valor límit per a la protecció de la salut humana

Adicionalment es presenten els resultats obtinguts mitjançant les campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire efectuades durant l'any 2018 amb l'estació mòbil de la Conselleria.

Eivissa - Col·legi Públic Sa Blanca Dona ¹	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor límit anual per a la protecció de la salut	0,6 µg/m ³	no s'aplica	5 µg/m ³
Eivissa – Poliesportiu Sa Blanca Dona ²	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor límit anual per a la protecció de la salut	0,8 µg/m ³	no s'aplica	5 µg/m ³
Palma - Moll de Paraires ³	Valor mesurat	Percentil	Valor Límit
Valor límit anual per a la protecció de la salut	0,5 µg/m ³	no s'aplica	5 µg/m ³


Informació addicional sobre les campanyes:

¹http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294167&id=294167

²http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294168&id=294168

³http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacio_de_control_de_la_qualitat_d_e_laire_de_la_unitat_mobil-3257/archivopub.do?ctrl=MCRST145ZI294169&id=294169

AVALUACIÓ DEL BENZO(A)PIRÈ

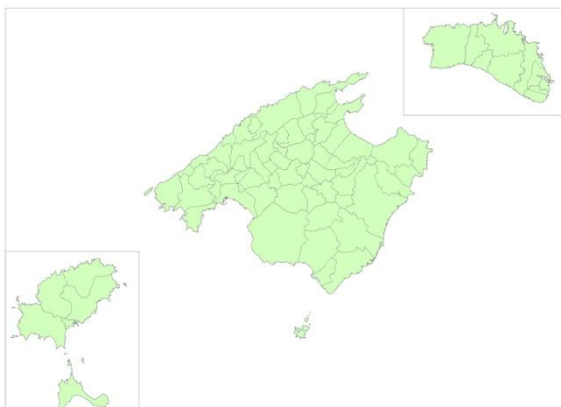

Els principals focus emissors de benzo(a)pirè, contaminant amb propietats cancerígenes, a les Illes Balears són els processos de combustió de matèria orgànica a baixa temperatura i amb deficiència d'oxigen: crema de biomassa, incineració de residus, trànsit de vehicles, etc.


Concentració mitjana anual (ng/m ³)	Llegenda
≤ 0,33	Excel·lent
0,34 – 0,67	Bona
0,68 – 1	Regular
> 1	Dolenta

Durant l'any 2018 es varen realitzar mesures en les estacions de Sant Joan de Déu, Alcúdia I, Hospital Joan March, Pous, Can Misses i Dalt Vila.

La zona Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades observades en l'Hospital Joan March, la zona Resta Menorca amb les dades de Pous i la zona Resta Eivissa - Formentera amb les dades de Can Misses.


Actualment la legislació fixa un valor objectiu anual per a la protecció de la salut d'1 ng/m³. Segons es pot comprovar en la taula adjunta, els nivells d'immissió assolits durant l'any 2018 han estat inferiors als nivells fixats en la legislació vigent, i també inferiors als de l'any 2017.

Estació	Concentració mitjana ng/m ³ (núm. dades)	Estació	Concentració mitjana ng/m ³ (núm. dades)
Sant Joan de Déu (Palma)	0,10 (20)	Alcúdia I (Resta de Mallorca)	0,07 (20)
Hospital Joan March (Resta de Mallorca)	0,01 (29)	Pous (Maó)	0,07 (21)
Can Misses (Eivissa)	0,07 (20)	Dalt Vila (Eivissa)	0,07 (20)

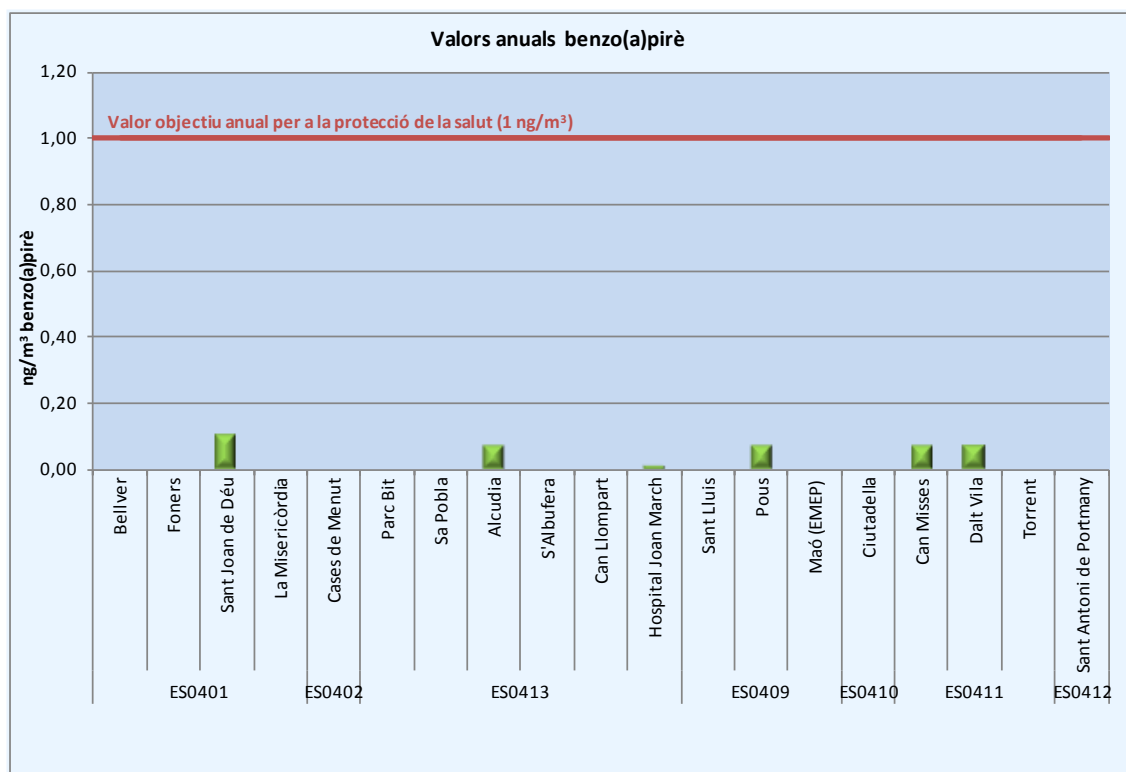

Gràfica 13 - Valors anuals de Benzo(a)pirè respecte el valor objectiu per a la protecció de la salut

AVALUACIÓ DELS METALLS (Arsènic, Cadmi, Níquel i Plom)

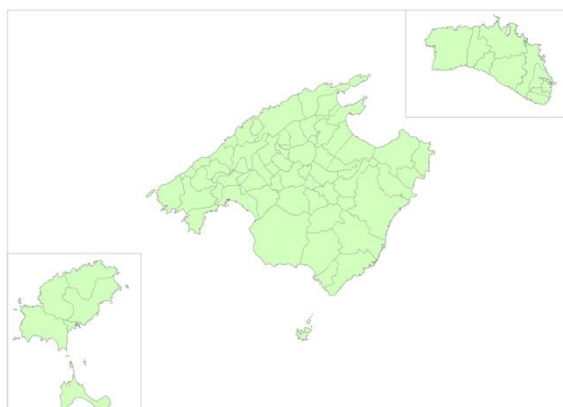

Les principals fonts emissores de metalls a les Illes Balears són la producció d'energia elèctrica i el trànsit en el seus tres aspectes: per carretera, marítim i aeri; en ambdós casos degut a l'ús de combustibles.

És importat remarcar que el transport per carretera també influeix en els nivells d'immissió per metalls degut a l'erosió dels pneumàtics amb l'asfalt de les carreteres. De tots els metalls avaluats el plom és el més important.

Concentració mitjana anual (ng/m ³)				Llegenda
As	Cd	Ni	Pb	
≤ 2	≤ 1,67	≤ 6,67	≤ 165	Excel·lent
2,01 - 4	1,68 - 3,33	6,67 - 13,3	166 - 330	Bona
4,01 - 6	3,34 - 5	13,4 - 20	331 - 500	Regular
> 6	> 5	> 20	> 500	Dolenta

La principal font emissora de plom a l'atmosfera ha estat durant anys el trànsit de vehicles degut a la presència d'aquest contaminant en els combustibles utilitzats en automoció, encara que aquest impacte ha anat disminuint des de la utilització de combustibles sense plom.

Com es pot comprovar a la taula adjunta, la qualitat de l'aire en les Illes Balears ha estat durant l'any 2018 excel·lent pel que fa referència a aquests contaminants.


Per a tots els metalls, la zona Serra de Tramuntana ha estat avaluada amb les dades mesurades en l'Hospital Joan March.

ZONA	ESTACIÓ	As (ng/m ³)	Cd (ng/m ³)	Ni (ng/m ³)	Pb (ng/m ³)
Palma (ES0401)	Bellver	0,60	0,11	4,9	2,7
	Foners	0,53	0,16	4,9	130
	Sant Joan de Déu	0,76	0,53	4,7	3,4
Reste de Mallorca (ES0413)	Hospital Joan March	0,08	0,02	1,2	0,7
	Alcúdia	0,72	0,37	4,2	0,5
	S'Albufera	1,40	0,62	4,1	2,1
Maó (ES0409)	Pous	1,60	0,26	5,3	2,4
Reste Menorca (ES0410)	Ciutadella	0,49	0,73	3,7	1,4
Eivissa (ES0411)	Dalt Vila	1,30	0,37	3,5	1,2
	Can Misses	1,40	0,28	3,9	0,9
Reste d'Eivissa i Formentera (ES0412)	Sant Antoni	0,67	1,60	3,5	3,3

Per considerar que un metall ha superat el valor màxim permès s'ha d'utilitzar el valor obtingut arrodonit al nombre enter.


GRÀFICS DE EVOLUCIÓ

A continuació s'exposen els gràfics que mostren l'evolució de diferents contaminants als darrers anys a les estacions amb valors més elevats.

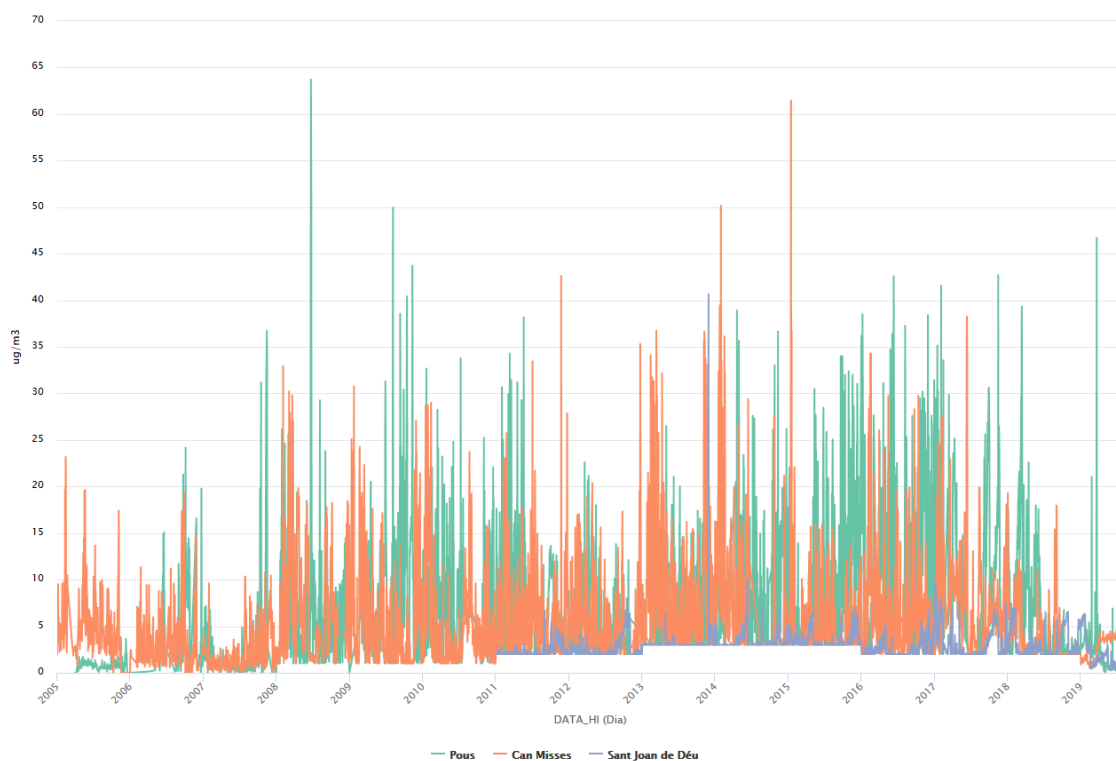


Gràfica 13: Mitjana històrica diària d'SO₂ a les estacions de Pous, Can Misses i Sant Joan de Déu.

Es pot observar que les estacions de Pous i Can Misses estan molt influenciades per les centrals tèrmiques que tenen als seus entorns i que han empleat combustibles amb alts continguts de sofre. Sant Joan de Déu presenta uns valors constants més baixos, ja que no té una font de sofre tan evident com les altres dues estacions. Des que hi ha dades disponibles mai s'ha superat el valor límit diari per a la protecció de la salut de 125 µg/m³ a aquestes estacions.

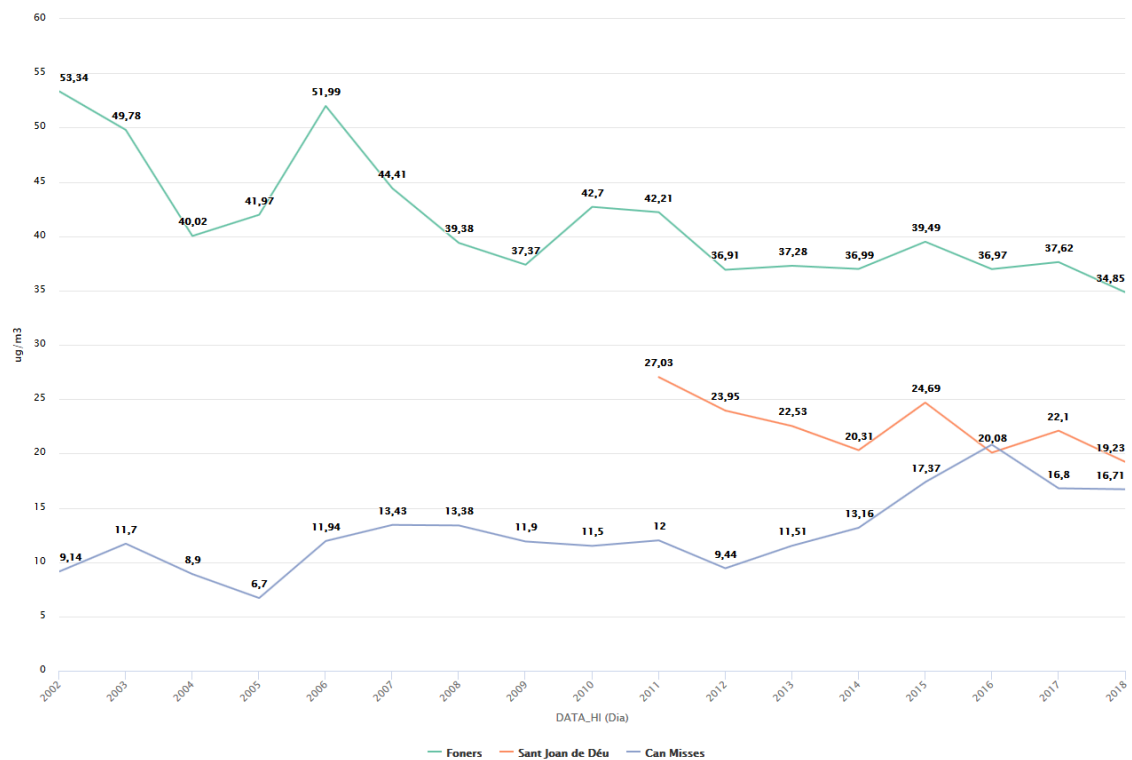

Gràfica 14: Mitjana històrica anual d'NO₂ a les estacions de Foners, Sant Joan de Déu i Can Misses.

Es pot observar com els valors a les estacions de Foners i Sant Joan de Déu disminueixen amb els anys. Can Misses té un comportament més estable, amb una petita pujada els cinc darrers anys, possiblement per l'augment del trànsit de vehicles a la zona. Des de l'any 2012, totes les estacions de Balears estan per sota del valor límit anual per a la protecció de la salut humana de 40 µg/m³.

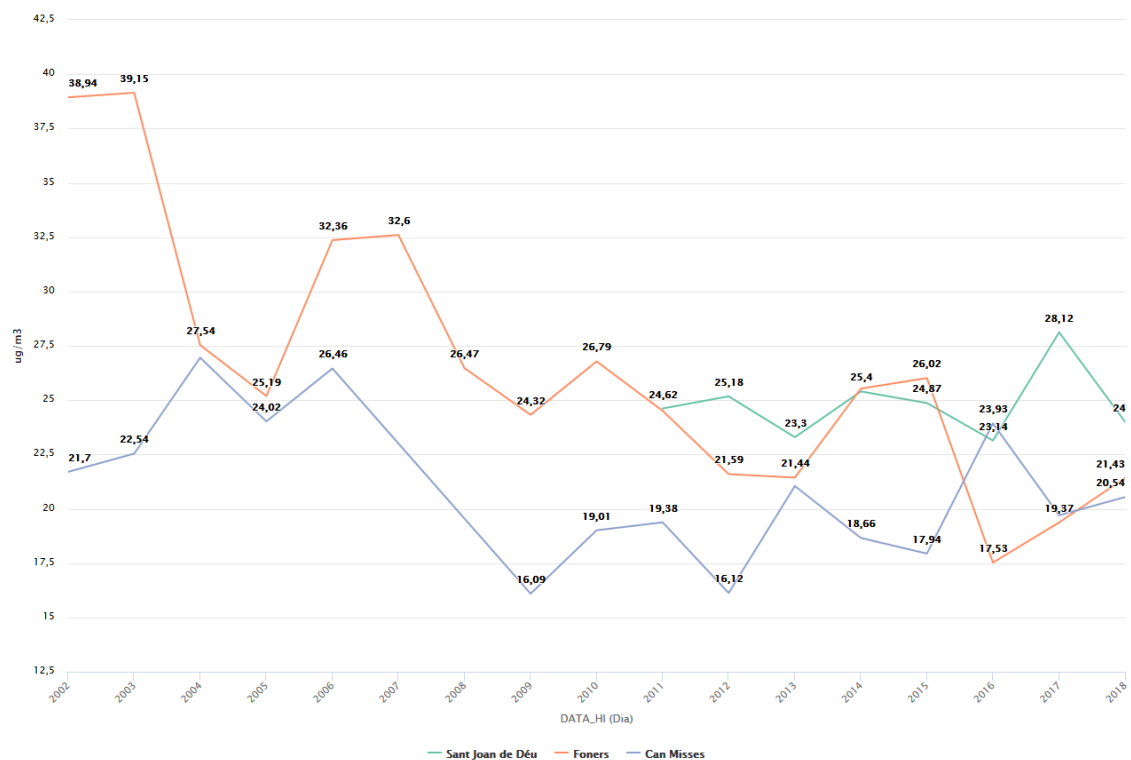

Gràfica 15: Mitjana històrica anual de PM10 a les estacions de Sant Joan de Déu, Foners i Can Misses.

Es pot observar com els valors a les estacions de Foners i Can Misses disminueixen amb els anys. Sant Joan de Déu té un comportament més estable, amb una petita pujada a l'any 2017. Des que hi ha dades disponibles mai s'ha superat el valor límit anual per a la protecció de la salut de $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a aquestes estacions.

CONCLUSIONS

Per a una àmplia majoria de contaminants: diòxid de sofre (SO_2), monòxid de carboni (CO), benzè, benzo(a)pirè, $\text{PM}_{2,5}$ i metalls, la qualitat de l'aire a les Illes Balears ha estat avaluada, durant l'any 2018, entre excel·lent i bona. Únicament en el cas de dos contaminants com són el diòxid de nitrogen (NO_2) i l'ozó (O_3) s'han obtingut valors entre regulars i dolents, encara que en el cas del contaminant NO_2 només és la zona de Palma que, amb un valor promig anual de $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (inferior als $38 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de 2017) assoleix una qualitat de l'aire qualificada com a regular, propera al valor límit anual per a la protecció de la salut establert en $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Pel que fa referència a l'ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos d'estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut, fixat en valor octohorari de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$. S'han assolit màxims octohoraris mesurats de l'ordre de $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$. A l'any 2018 no s'ha detectat cap superació horària del llindar d'informació ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ni cap superació del llindar d'alerta a la població ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$). En termes globals durant l'any 2018 s'han mesurat valors superiors a l'any 2017, aconseguint la majoria de les zones una qualificació de la qualitat de l'aire de dolenta, excepte tres que tenen una qualificació de regular.

Els nivells de partícules PM_{10} durant el 2018 varen ser, en general, lleugerament inferiors als valors de 2017. Potser perquè es va detectar un menor nombre d'episodis d'intrusió de pols africana a les Illes Balears. Pel que fa referència a aquest contaminant, les Illes Balears mostren una qualitat de l'aire ambient qualificada entre excel·lent i bona.

A més del seguiment efectuat per les diferents estacions fixes, durant l'any 2018 la Conselleria ha efectuat una campanya doble de seguiment de la qualitat de l'aire a Eivissa. Durant el període de duració de la primera campanya al Col·legi Públic Sa Blanca Dona, de 9 de juny de 2017 a 16 de gener de 2018, s'observa un elevat número d'hores de funcionament dels motors dièsel (Burmeister 5, 6 i 7) de la CT d'Eivissa, que usen fueloil pesant amb elevada quantitat de sofre. A la campanya posterior al Poliesportiu Sa Blanca Dona, de 17 de gener al 16 d'abril de 2018, el número d'hores de funcionament de fueloil han disminuït de manera considerable i els valors mesurats d' SO_2 han estat molt inferiors.

També es va dur a terme una altra campanya, entre juny i desembre al Moll de Paraires del port de Palma, que tenia com a objectiu conèixer la qualitat de l'aire a la terminal de passatgers del moll i a l'entorn del passeig marítim.

A Formentera s'han efectuat dues campanyes de seguiment de la qualitat de l'aire amb una de les dues estacions mòbils propietat d'Endesa. Una al port de la Savina (entre el 16 de gener i el 10 de maig) per vigilar l'activitat al port, i l'altra a l'entorn de la central tèrmica (entre l'11 de maig i el 23 d'octubre de 2018) per vigilar l'emissió dels grups electrògens durant l'estiu a la central d'Es Ca Marí. Els valors mesurats al port són elevats, ja que l'estació mòbil es va situar molt prop de la zona de atracament dels vaixells i de la benzinera (veure Fotografia 1). Els valors mesurats a la central són una mica superiors als de l'any 2017.

De forma global, i encara que l'activitat econòmica ha augmentat, els valors mesurats són lleugerament inferiors als dels últims anys, potser per la presència de condicions meteorològiques més favorables.

Palma, 21 d'agost de 2019

Elaborat per: Secció de Contaminació Atmosfèrica. SERVEI DE CANVI CLIMÀTIC I ATMOSFERA. DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC. CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS. GOVERN DE LES ILLES BALEARS.